

天星冷链管理系统

V1.0

Rfid Cold Chain Management System

冰箱>历史数据查询>温湿度数据折线图

时间区间:

2026-05-01 00:00:00

2026-05-31 23:59:59

查询

返回

GCP药房1号冰箱

区间内最高温: 6.44°C


区间内最低温: 4.79°C

探头编号: 0421

仓库: 宣武医院 冰箱: GCP药房冰箱1

温度折线图

宣武医院 GCP药房冰箱1

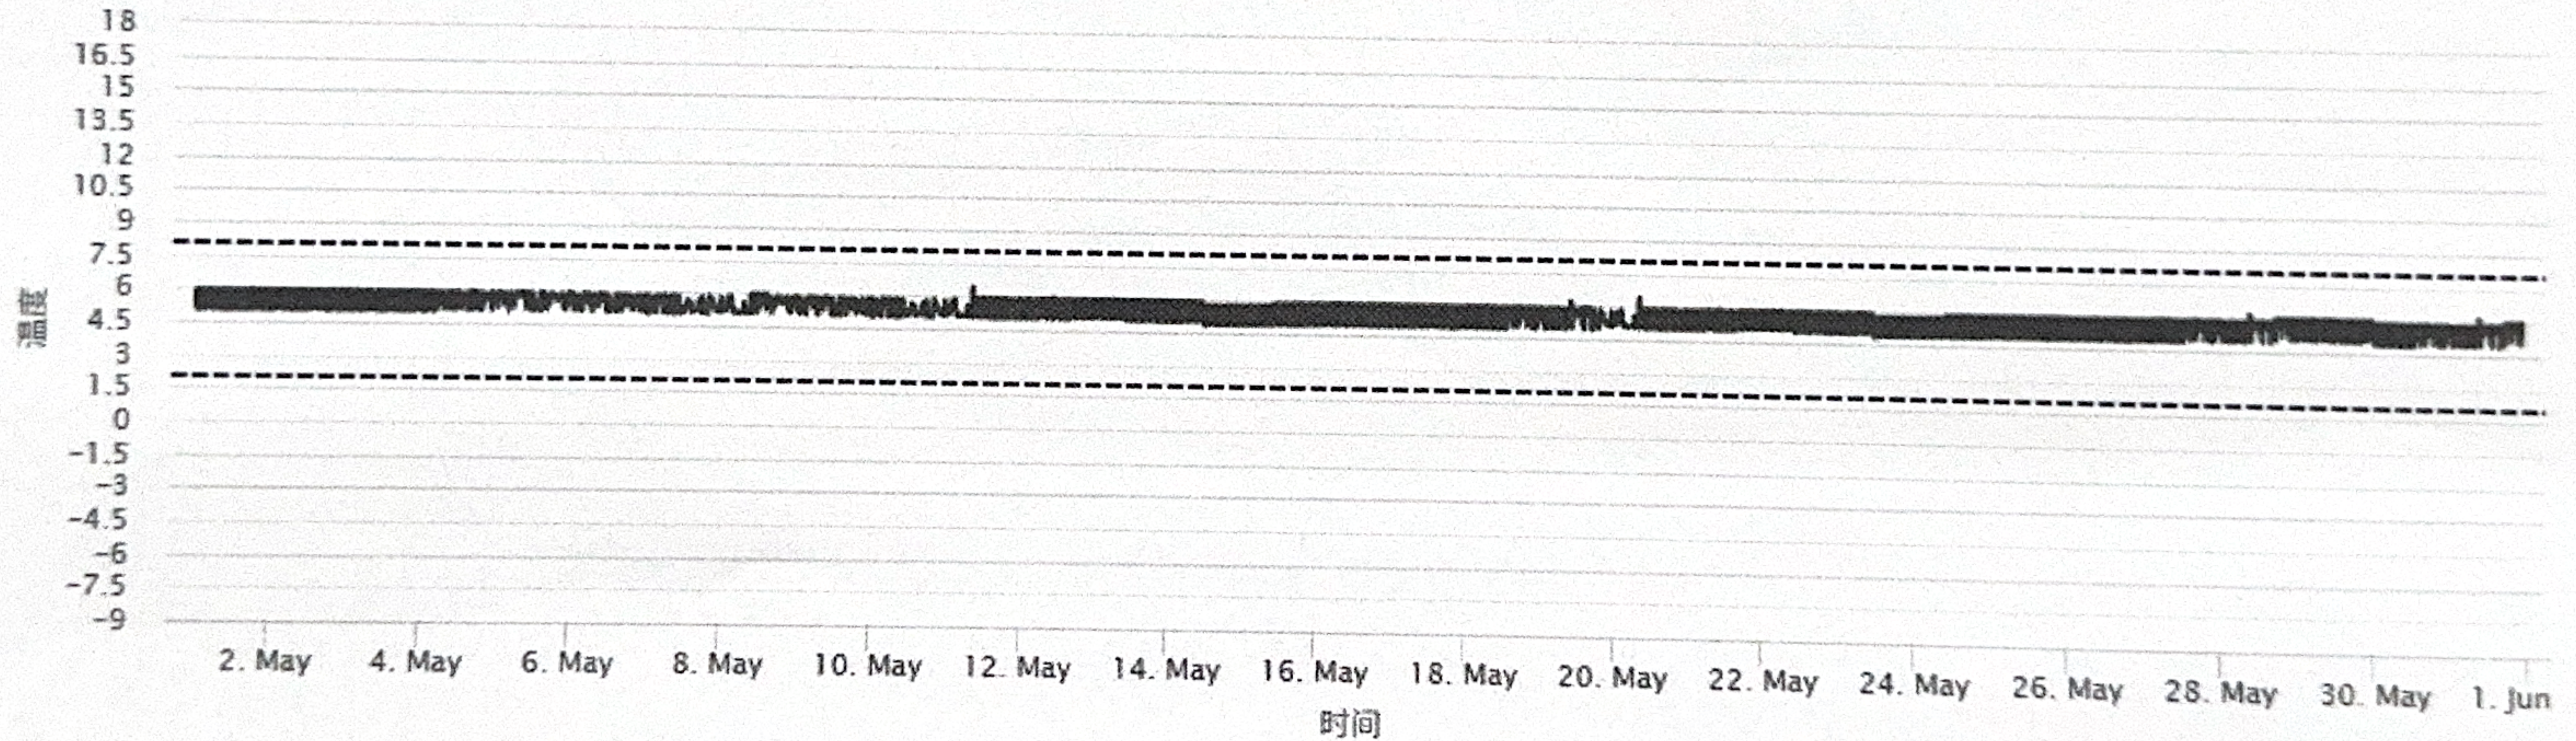

← 0421

Handwritten signature and date: 2026.6.1