

天星冷链管理系统

V1.0

Rfid Cold Chain Management System

温控区域>历史数据查询>温湿度数据折线图

时间区间:

2026-08-01 00:00:00 ~

2026-08-31 23:59:59

查询

返回

GCP药房常温库

区间内最高温: 21.11°C


区间内最低温: 18.60°C

探头编号: 0074

仓库: 宣武医院 温控区域: GCP药房(内)

温度折线图

宣武医院 GCP药房(内)

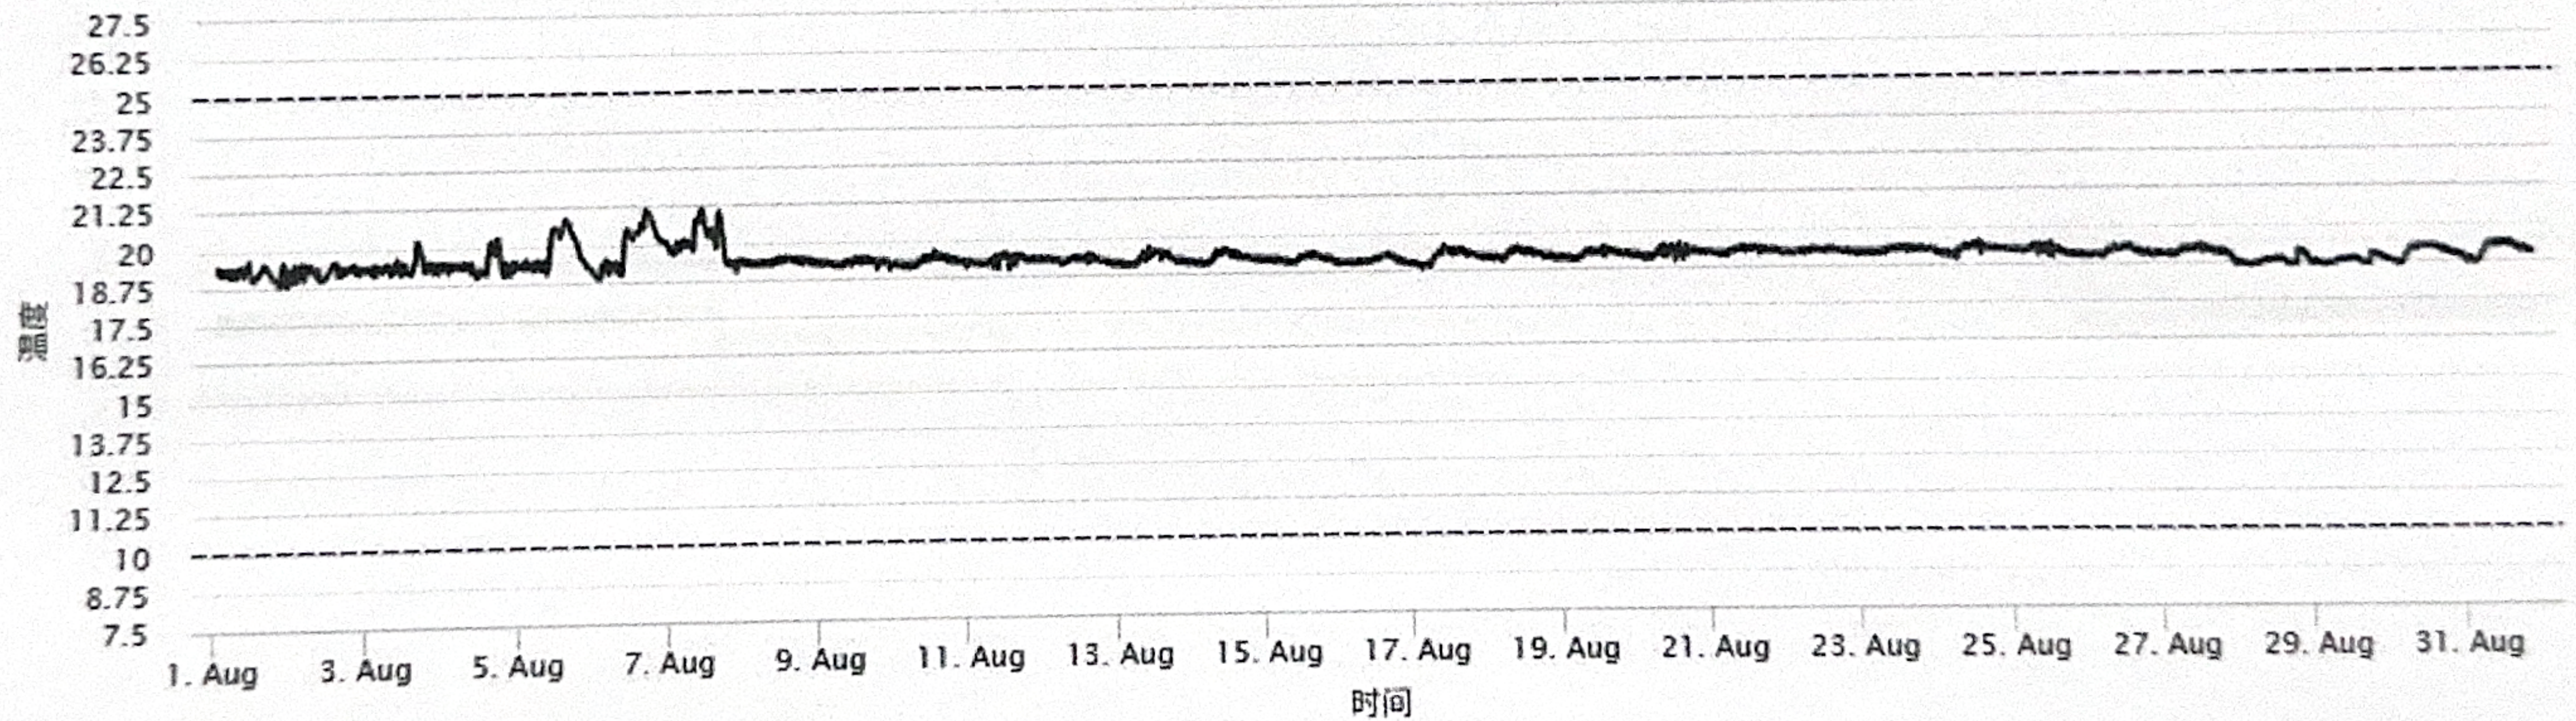

◆ 0074

Highcharts.com

Handwritten signature and date: 26.8.1